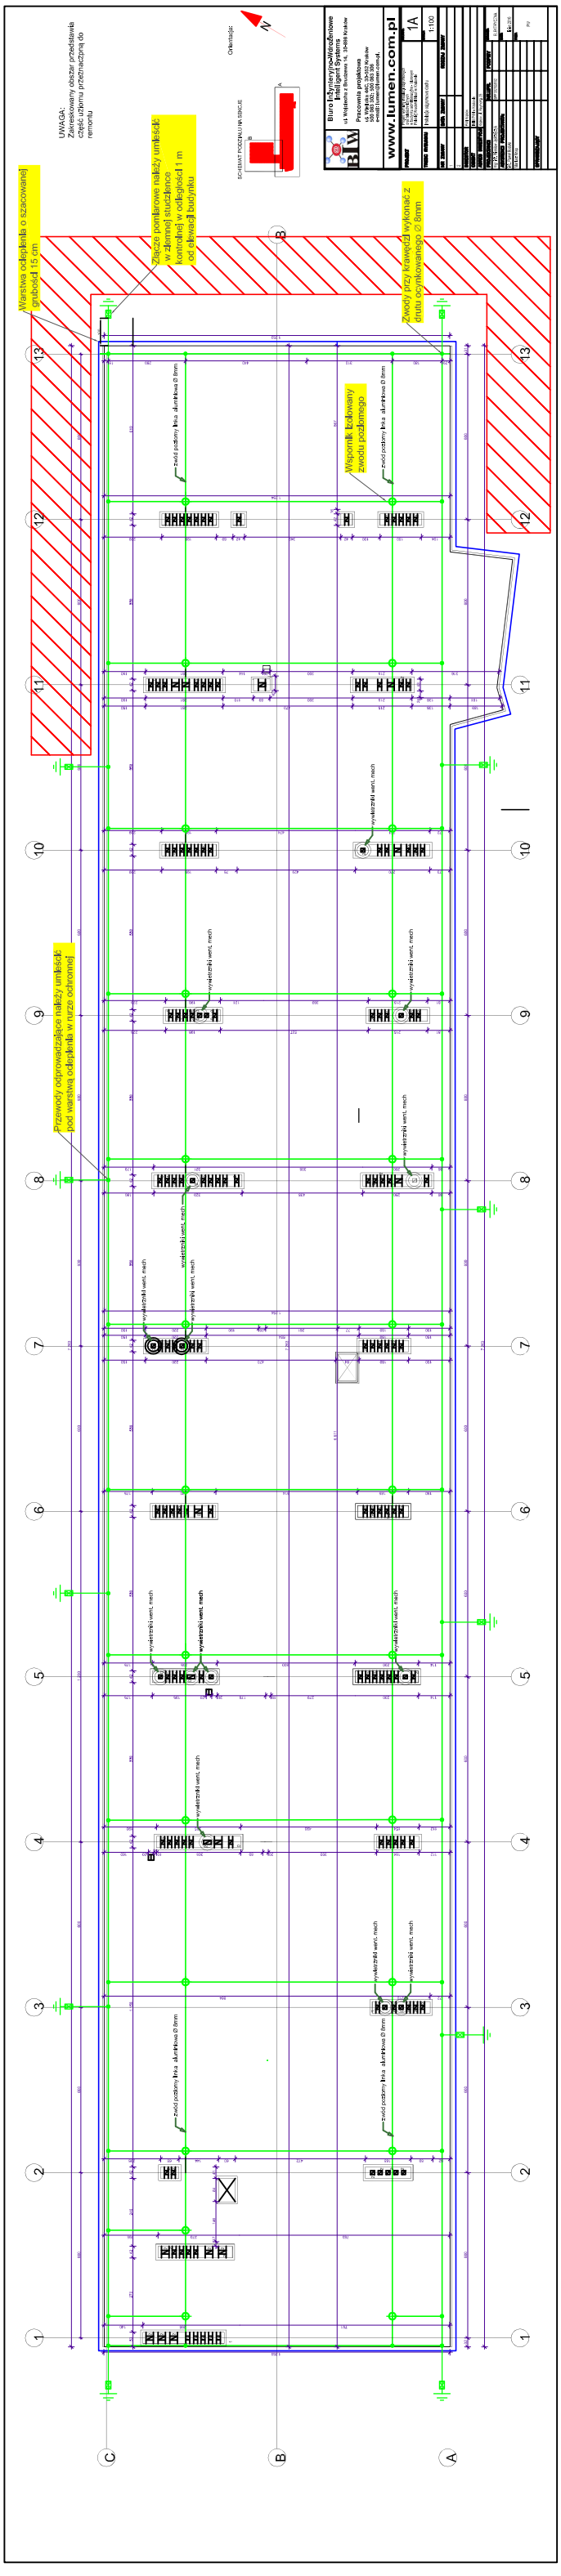
UWAGA:
Zaznaczony obszar przedstawia część izbomu przeznaczoną do remontu
Orientacja:
SCHEMAT POZIOMU MASZCIE
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka nr 28a, 30-552 Kraków
tel. 12 252 24 00, fax 12 252 24 01
www.lumen.com.pl
Przeciwpożarowa ochrona "Biernej" Projekt wykonawczy
1A
1:100
Warstwa odpylenia o szacowanej grubości 15 cm
Złącze pomiarowe należy umieścić w ziemnej studzience kontrolnej w odległości 1 m od elewacji budynku
Zwody przy krawędzi wykonać z drutu ocynkowanego Ø 8mm
Wspornik izolowany zwodu poziomego
Przewody odprowadzające należy umieścić pod warstwą odpylenia w rurze ochronnej
zwód poziomy linia aluminiowa Ø 8mm
wywietrznik went. mech
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13